


UWAGA:
ZE WZGLĘDU NA BRAK MIEJSCA REZERWOWEGO W ISTNIEJĄCEJ TABLICY ROZDZIELCZEJ R-2 ZABEZPIECZENIE F18 NALEŻY ZAMONTOWAĆ W NATYNKOWEJ OBUDOWIE EL. ZAMYKANEJ NA SYSTEMOWY ZAMEK, INSTALOWANEJ NAD ISTNIEJĄCĄ WNEKĄ ŚCIENNĄ (OBOK TABL Z ZABEZPIECZENIAMI DLA PRZEPŁYWOWYCH OGRZEWACZY WODY)

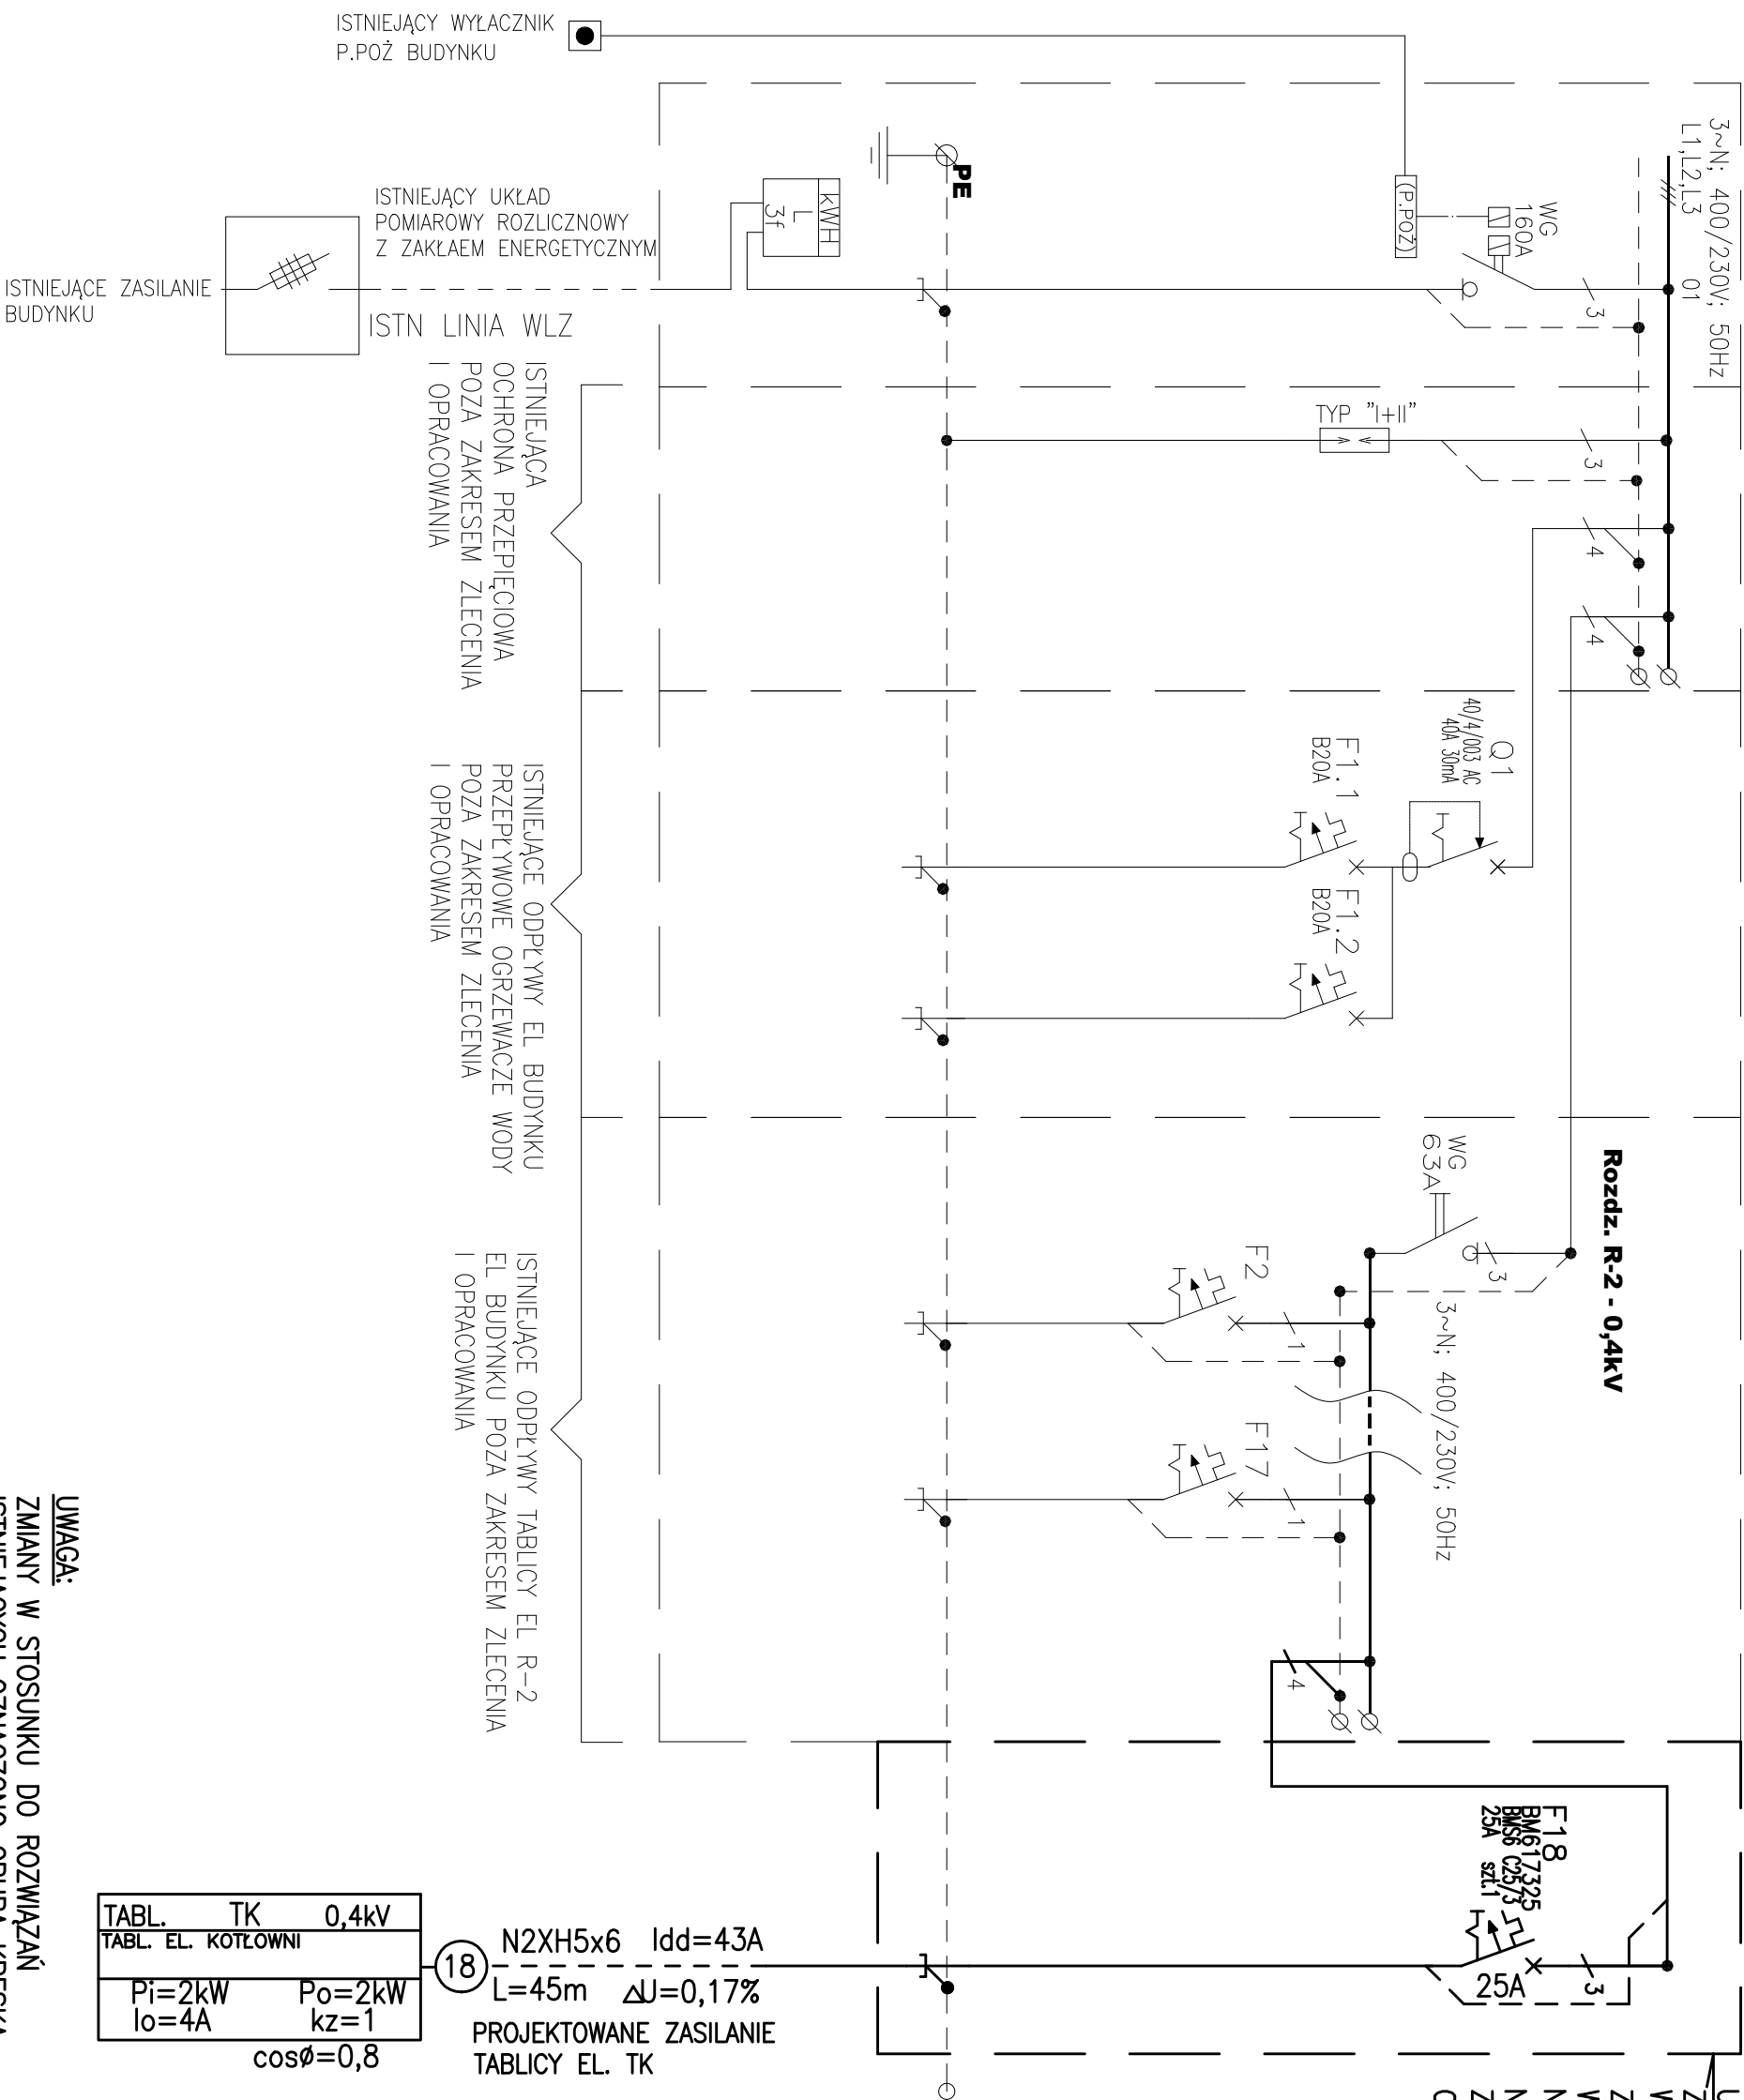

UWAGA:
ZMIANY W STOSUNKU DO ROZWIĄZAŃ ISTNIEJĄCYCH OZNACZONO GRUBĄ KRESKĄ.

TNC-S
230/400V

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
KnJ Biuro Techniczne
knj@knj.com.pl

TYTUŁ PROJEKTU
Wymiana kotłów na paliwo stałe na kotły olejowe wraz z niezbędną przebudową instalacji wewnętrznych.
LOKALIZACJA
Szkoła Podstawowa w Dębnowie
Dębnowola 67 05-660 Warka

INWESTOR
Gmina Warka Pl. St. Czarnieckiego 1
05-660 Warka
TEMAT RYSUNKU
SCHEMAT ROZBUDOWY ROZDZ. ELEKTRYCZNEJ R-2, 0,4kV
ZESPÓŁ PROJEKTOWY
IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. PODPIS
projektant: mgr inż. Janusz Nieckarz MAZ/0143/POOE/08

DANE RYSUNKU		
DATA	SKALA	NUMER
Lipiec 2021	B.S.	E1/S