











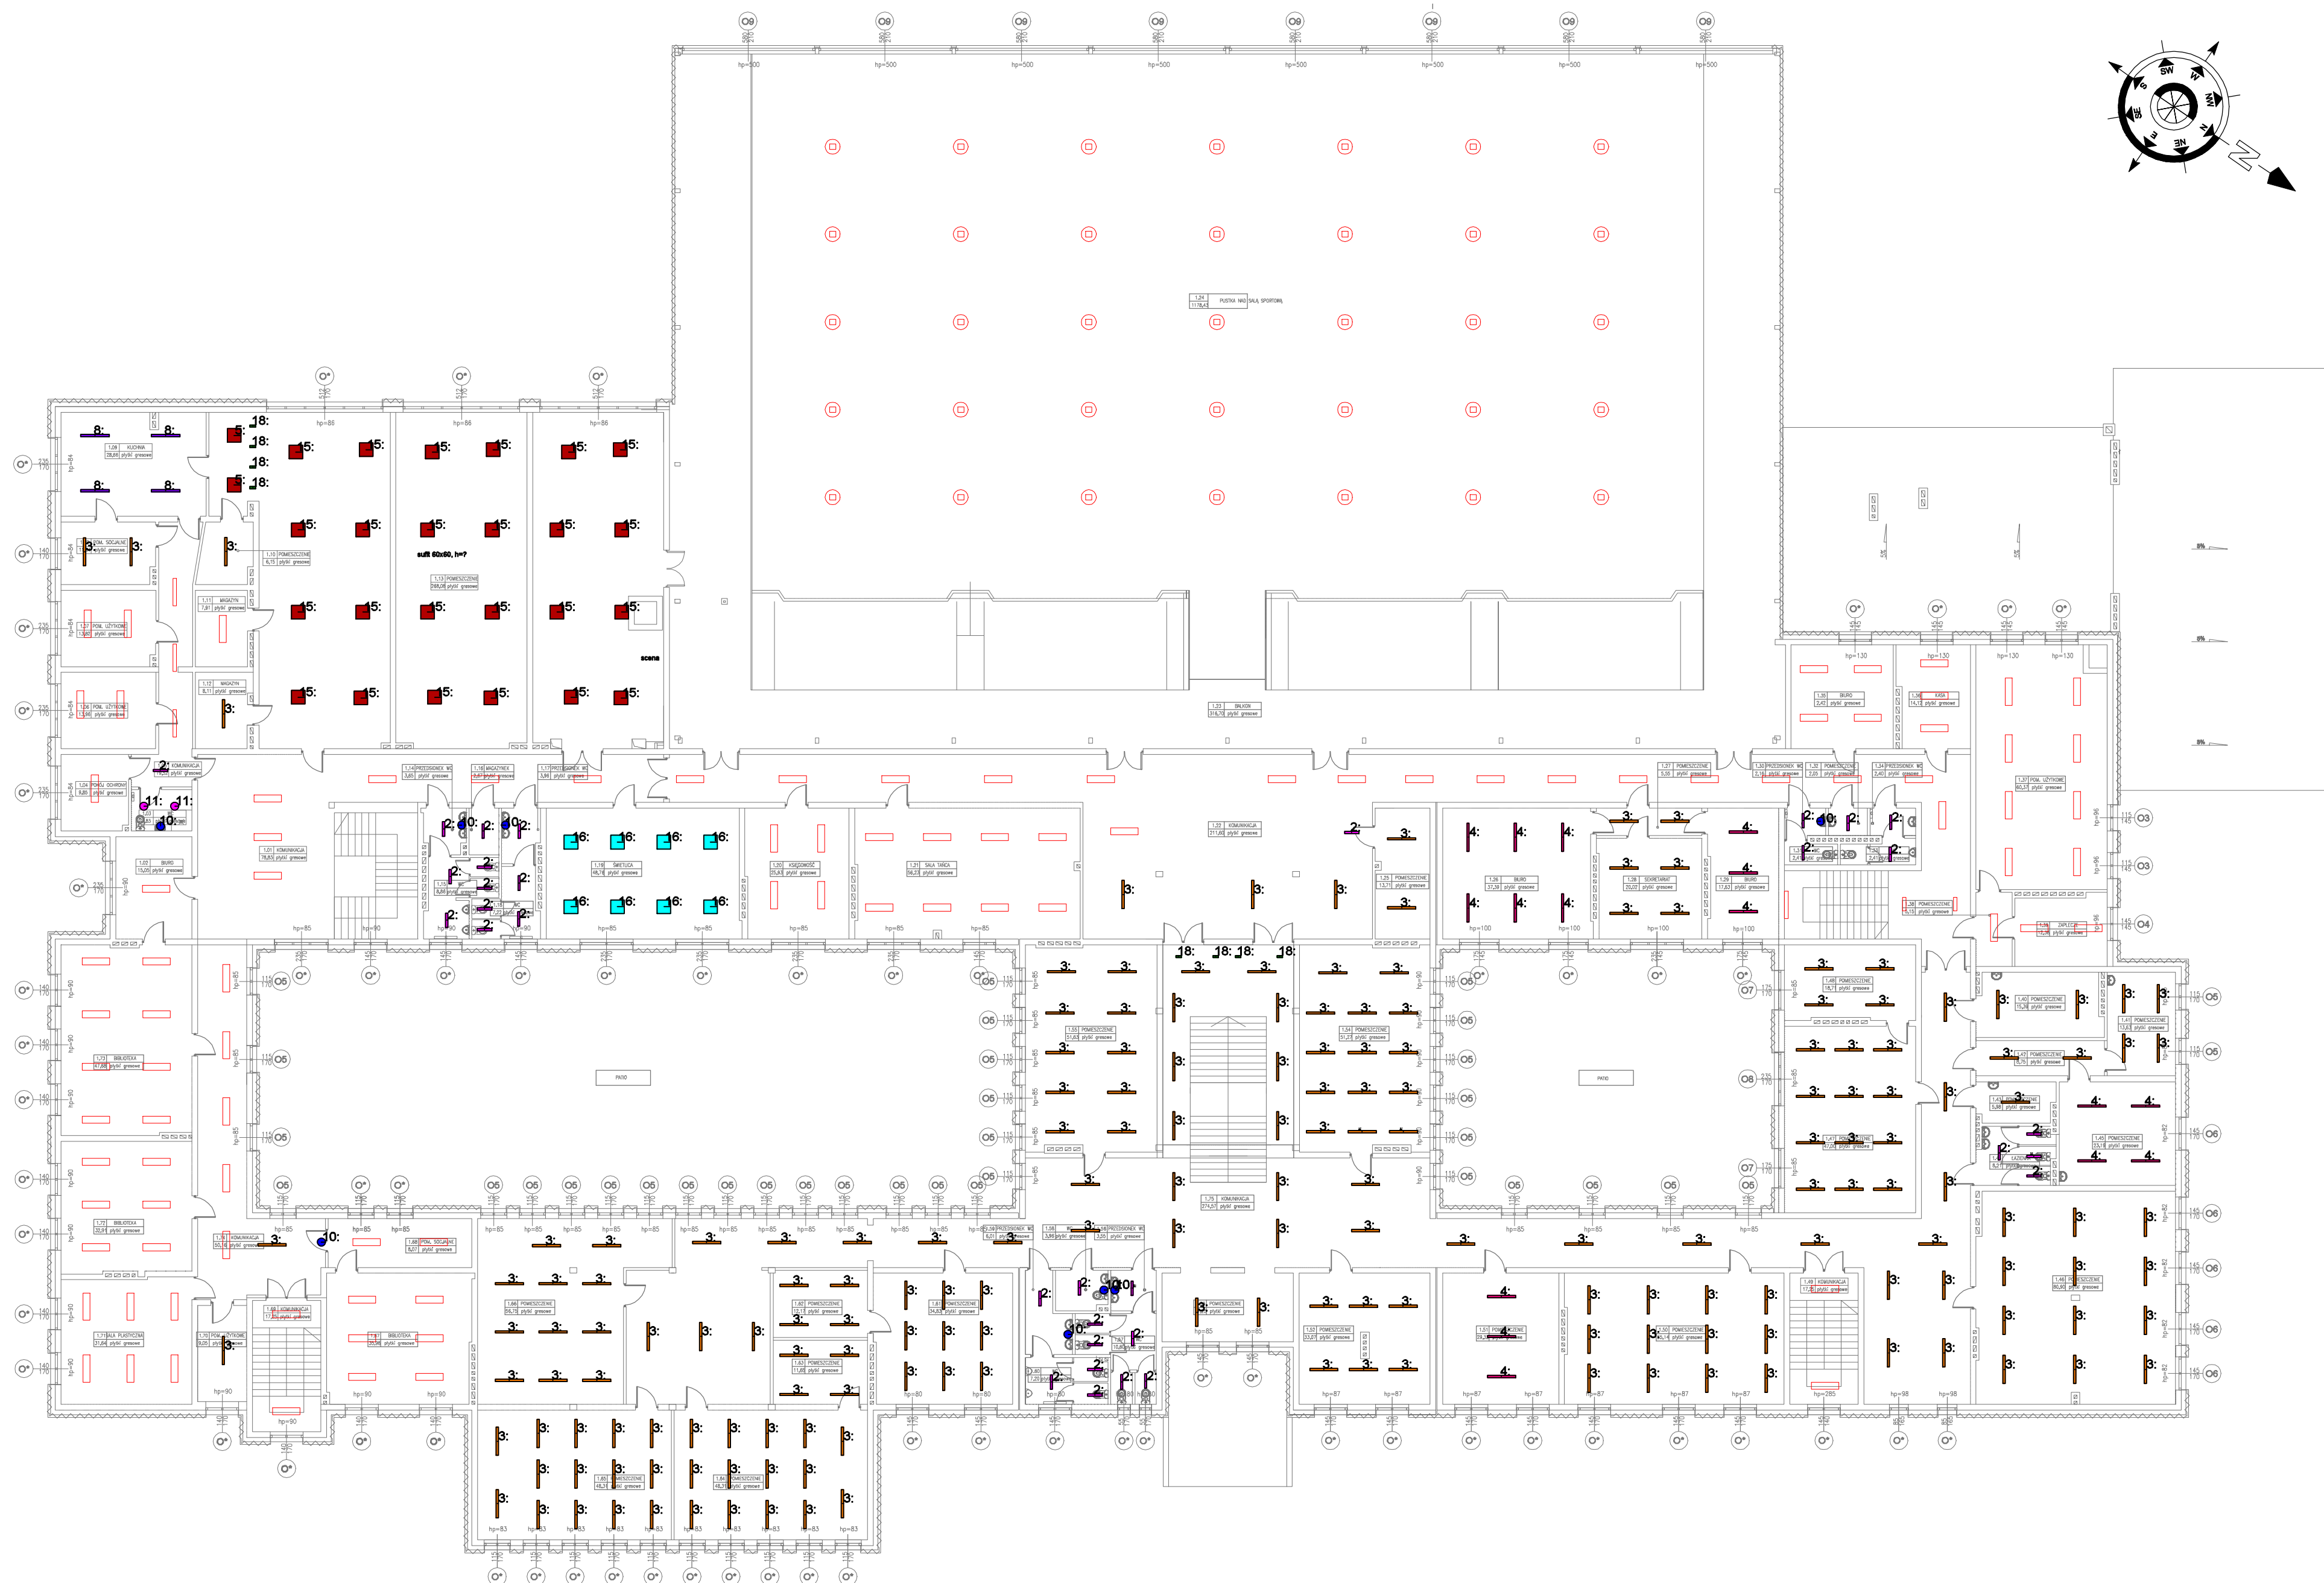








RZUT I PIĘTRA-INSTALACJA OŚWIETLENIOWA




LEGENDA OPRAW PROJEKTOWANYCH

Symbol	Typ	Nazwa
	1	OPRAWA NATYKNOWA LED 2450lm/840 IP44
	2	OPRAWA NATYKNOWA LED 3250lm/840 IP44
	3	OPRAWA NATYKNOWA LED 4500lm/840 IP44
	4	OPRAWA NATYKNOWA LED 6850lm/840 IP44
	5	OPRAWA NATYKNOWA LED 4000lm/840
	6	OPRAWA NATYKNOWA LED 6350lm/840
	7	OPRAWA NATYKNOWA LED 2300lm/840 IP65
	8	OPRAWA NATYKNOWA LED 7200lm/840 IP65
	9	OPRAWA NATYKNOWA LED 4700lm/840 IP65
	10	OPRAWA NATYKNOWA LED 1200lm/840 IP65
	11	OPRAWA NATYKNOWA LED 2050lm/840 IP65
	12	OPRAWA NATYKNOWA LED 7350lm/840 IP44
	13	OPRAWA NATYKNOWA LED 11600lm/840 IP65
	14	OPRAWA NATYKNOWA LED 20700lm/740 IP65
	15	OPRAWA NATYKNOWA LED 6000lm/740 IP65
	16	OPRAWA PODTYNKOWA LED 6350lm/840
	17	PROJEKTOR LED 2000lm/840

LEGENDA OPRAW ISTNIEJĄCYCH	
	Istniejąca oprawa rastrowa 2x36W n/t LED
	Istniejąca oprawa 1x36W n/t LED z kloszem
	Istniejąca oprawa 1x18W n/t LED z kloszem
	Istniejąca plafoniera LED n/t
	Istniejąca oprawa LED 160W zwiększana do sal gimnastycznych

UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać równoległe z projektami brązowymi. Projekt architektoniczny jest opracowaniem nadzoru. Projekty brązowe należy rozpatrywać łącznie z projektem architektury.
2. Wymiary drzwi podane w świetle oszczędnie. Wymiary okien, witrzyn, zestawów okiennych, rolet podane w świetle muru. Rozpatrywać wg legendy rysunkowej.
3. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi elementami składającymi się na komplet dokumentacji projektowej.
4. W zakresie nieokreślonym w dokumentacji projektowej obowiązują:
 - a) Prawo Budowlane oraz obowiązujące "warunki techniczne", ustawy i rozporządzenia;
 - b) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
 - c) obowiązujące Normy (wg P.K.N.);
 - d) instrukcje i wytyczne producentów i dostawców materiałów budowlanych i instalacyjnych.
5. Przed przystąpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
6. Nie należy odmiarzać wymiarów z rysunku ani też używać go jako szablonu.
7. Wszelkie prace wykonać zgodnie z technologią producenta, z użyciem systemowych akcesoriów, zgodnie ze sztuką budowlaną.
8. Inwentaryzacja została opracowana w zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych.
9. Wykonawca analizuje opis techniczny, dokumentację techniczną (w tym: STWiOR, B102, części rysunkową) przedmiotu zamówienia powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którymś w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP użytemu w w/w dokumentach towarzyszy wyraz „lub równoważne”.
10. W przypadku, gdy w/w wymienionych dokumentach lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Dopuszcza się zastosowanie materiałów lub urządzeń zamiennych, lecz o parametrach technicznych i jakościowych równoważnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne, będzie obowiązany wykazać przed przystąpieniem do realizacji, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej.

Inwestor: Gmina Warka, Pl. Stefana Czarnieckiego 1, 05-660 Warka		Branża: elektryczna	
Nazwa inwestycji: Termomodernizacja Centrum Sportu i Rekreacji w Warce		Faza: projekt wykonawczy	
Adres inwestycji: Centrum Sportu i Rekreacji w Warce ul. Warszawska 45, 05-660 Warkągmina, Pow. grzejski, woj. mazowieckielicznia ul. 1239/5; 2016/2; 2017/1; 1241/4; 1241/10; 1242/9; obręb ewid.: 0002 Warka; jednostka ew.: 140611_4 Warka		Data: 27.07.2020 r.	
Wykonawca: K 30 Sp. z o.o. ul. Kielecka 30/5, 02-530 Warszawa e-mail: biuro@k30.com.pl tel. 570 009 455, 646 566 191 NIP: 512-337-41-007			
Funkcja	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	mgr inż. Sebastian Machaj	LUB/0354/PWBE/19 bez uprawnień w województwie łódzkim w zakresie arch. budowl. i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	
Sprawdzający	mgr inż. Adrian Łąkowski	LUB/0085/POCE/12 bez uprawnień w województwie łódzkim w zakresie arch. budowl. i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	
Nazwa rysunku RZUT I PIĘTRA-INSTALACJA OŚMIETLENOWA		Skala 1:200	Nr rysunku E02